

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow.
2/1	KL.SCHODOWA	istn.pl.gresowe	22,28 m²
2/2	HALL	pl.gresowe	48,63 m²
2/3	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY	pl.gresowe	15,20 m²
2/4	WC MĘSKI	pl.gresowe	7,35 m²
2/5	WC NIEPEŁNO. + KOBIET	pl.gresowe	4,42 m²
2/6	SALA ĆWICZEŃ 5 - 12 osób	pl.gresowe	33,60 m²
2/7	KORYTARZ	pl.gresowe	21,55 m²
2/8	PRACOWNIA	pl.gresowe	17,14 m²
2/9	MAGISTRANTÓW - 4 osoby	pl.gresowe	58,11 m²
2/10	SALA ĆWICZEŃ 4 i 4a	pl.gresowe	-24 osoby
2/11	POKÓJ BIUROWY - 2 osoby	wykładzina PCV	13,82 m²
2/12	POKÓJ BIUROWY - 1 osoba	wykładzina PCV	10,57 m²
2/12	POKÓJ BIUROWY - 1 osoba	wykładzina PCV	11,45 m²


UWAGI

ŚREDNICE PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW Z RUR PVC:

- 1/ UMYWALKI - 40 mm
 - 2/ ZLEWIDZNYWALKI, ZLEWY - 50 mm
 - 3/ USTĘPY - 110 mm
 - 4/ PISUARY - 50 mm
 - 5/ KRATKI ŚCIEKOWE - 50 mm
- NIEDOPISANE PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY O ŚREDNICY Ø16mm

OZNACZENIA

- Kr** PODEJŚCIE DO KRATKI ŚCIEKOWEJ PIĘTRO WYŻEJ
- PROJEKTOWANY PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM
- PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
- W1** ISTNIEJĄCY PŁYN WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI
- K1** ISTNIEJĄCY PŁYN KANALIZACJI SANITARNEJ Z RURĄ WYWIEWNĄ I WYCZYSTKĄ
- K5** PROJEKTOWANY PŁYN KANALIZACJI SANITARNEJ Z RURĄ WYWIEWNĄ I WYCZYSTKĄ
- W5** PROJEKTOWANY PŁYN WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI
- PH** PROJEKTOWANY PŁYN HYDRANTOWY W MIEJSCE STAREGO PŁYNU

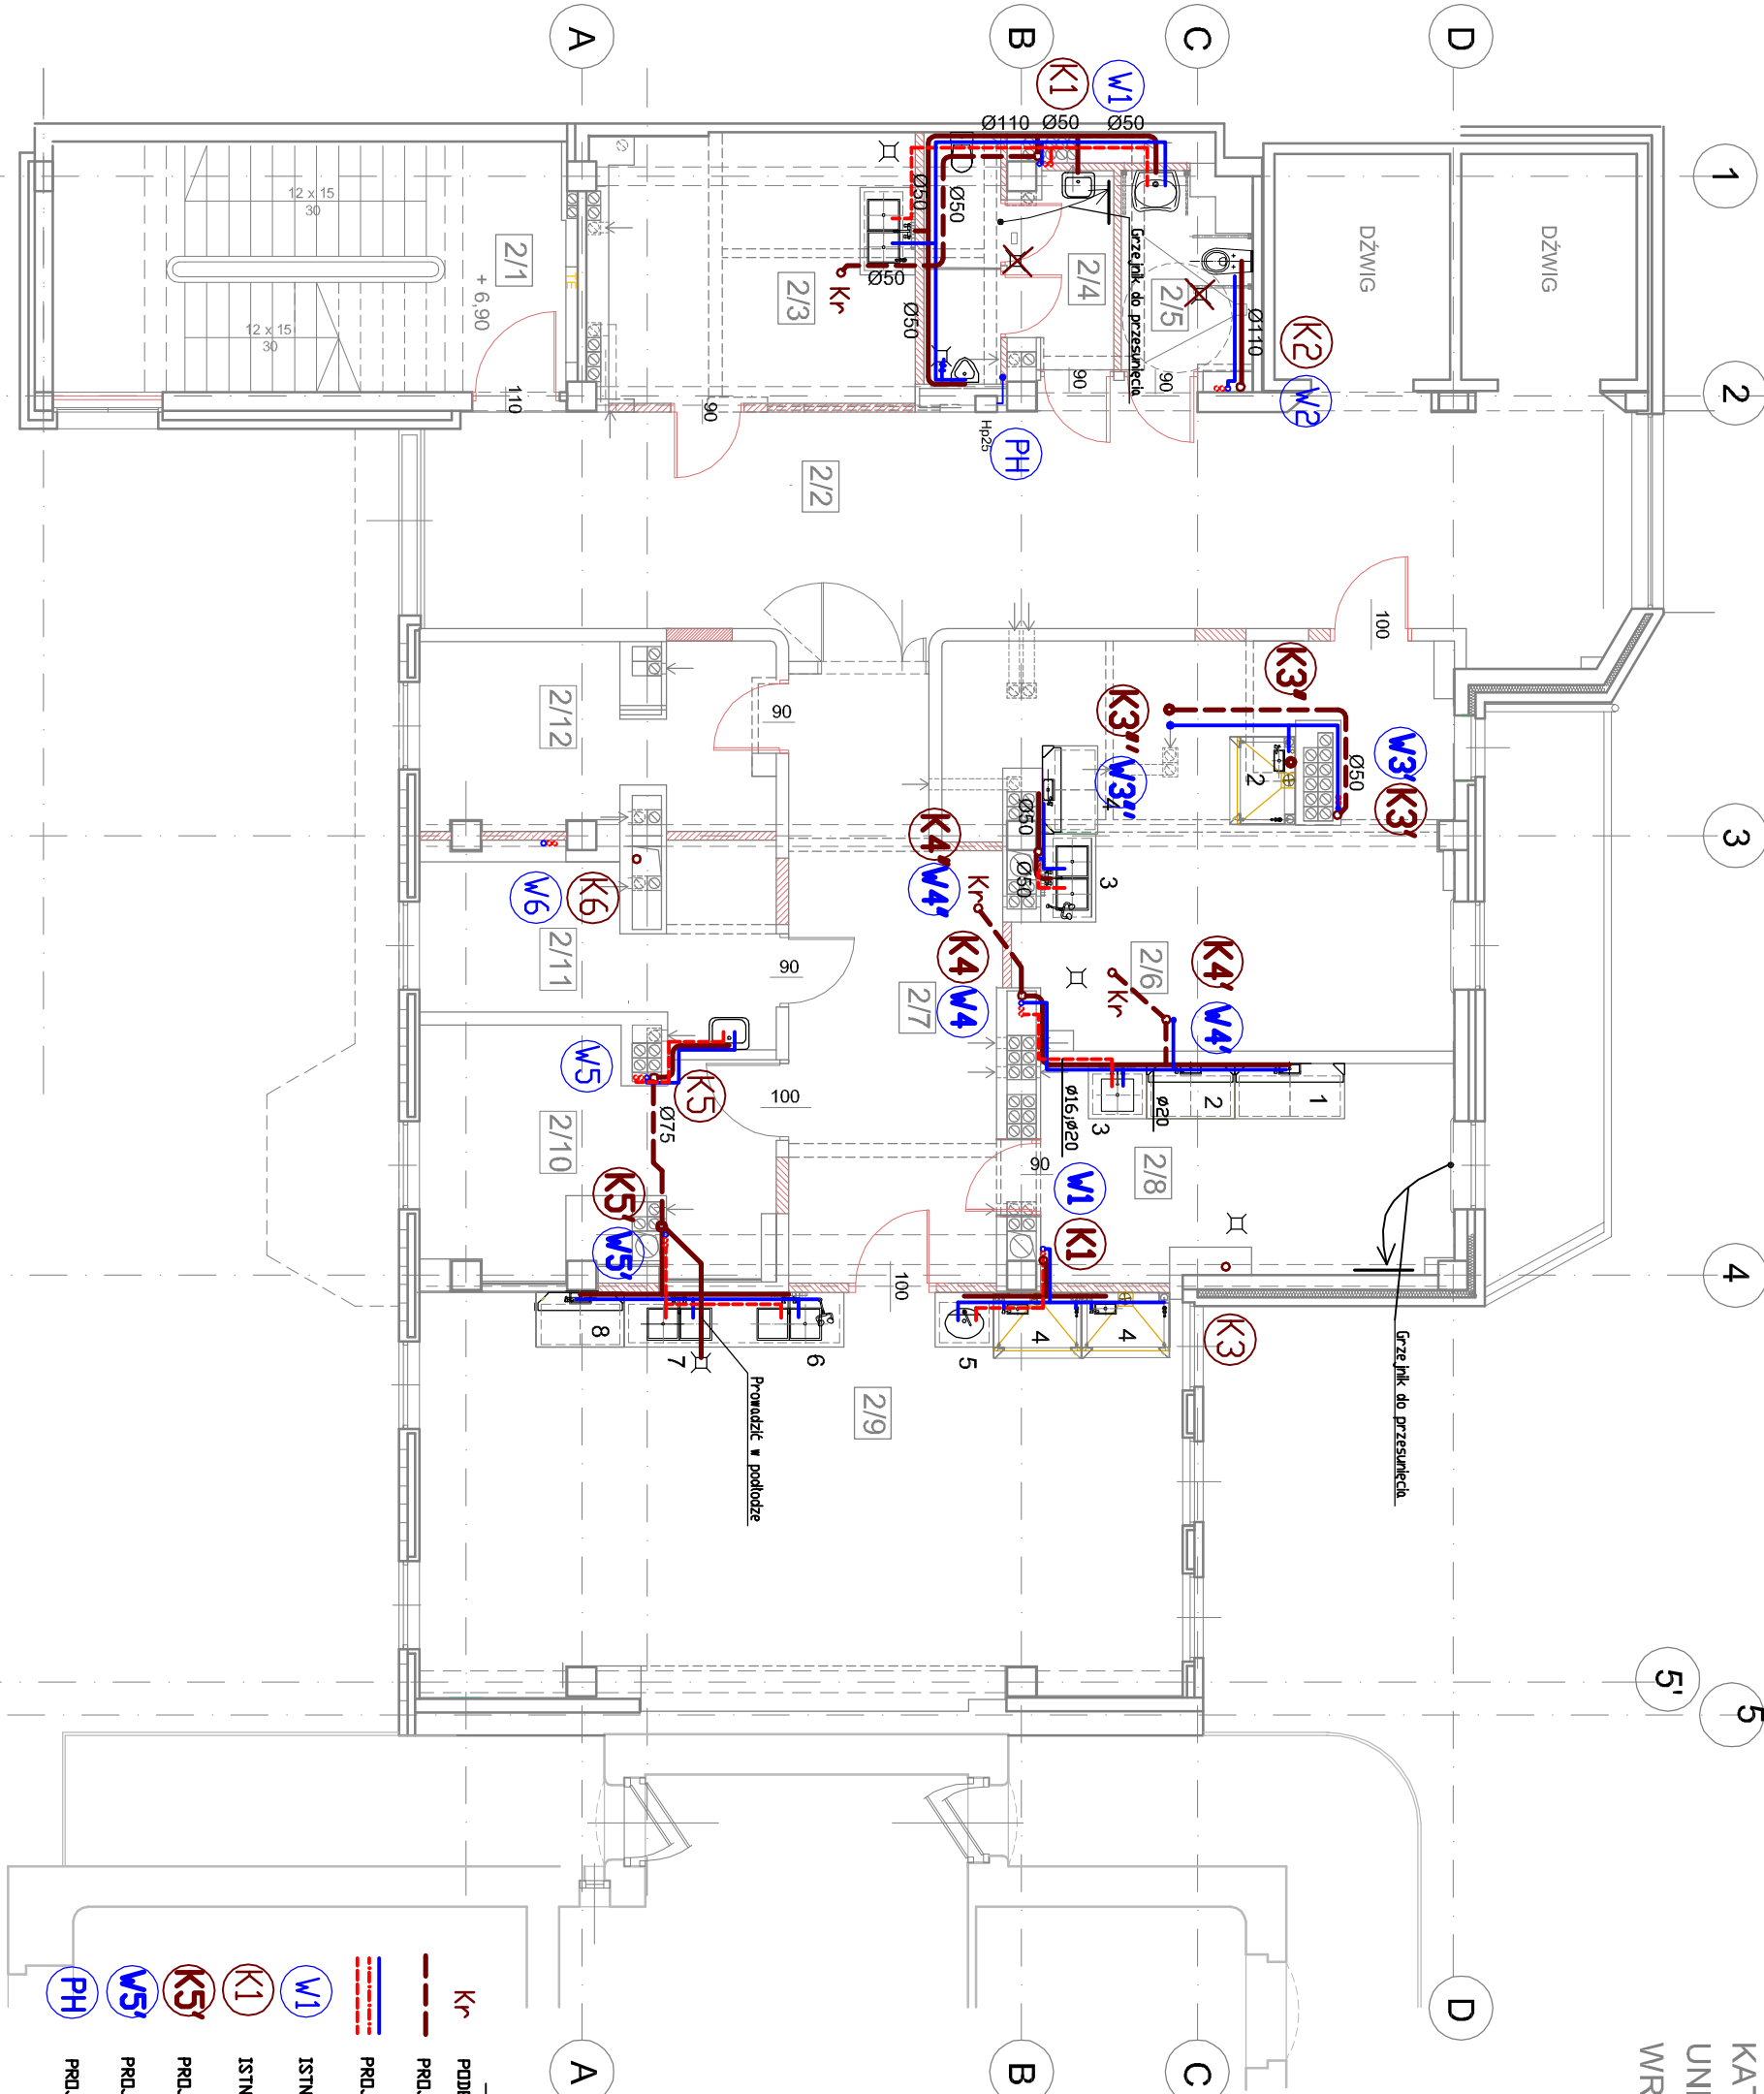

ZAKŁAD STUDYJNO-PROJEKTOWY				Nr projektu	
"POLITECHNIK" Sp z o.o.				UMW/AZ/PN-75/16	
50-147 Wrocław ul. Nożownicza 42					
Projektował:	mgr inż. R. Dąbrowski	Data	04.17	Stadium	PW
Sprawił:	mgr inż. J. Hrynowski	Data	04.17	Branża	sanitarna

Podzielnik:	Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław	4/S
Obiekt:	Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii Uniwersytetu Medycznego Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 50	
Rysunek:	Rzut II piętra	